

Praksis på vandområdet



Hjørring Vandselskab
for din sundhed og miljøet

Vand

– et levnedsmiddel og en livsvigtig ressource, som vi sammen skal passe godt på.

1. Indhold

1.	Indhold	2
2.	Indledning	3
3.	Hurtig guide – sådan gør du i forskellige situationer	4
4.	Praksis for tilslutning til vandstik	5
5.	Praksis for afbrydelse af vandstik ved nedrivning	6
6.	Praksis for håndtering af vandmålere	7
7.	Principtegninger for vandinstallationer	8

Ændringslog for dokument

Dato	Ændringer
12/3-2026	- Dokumentet er omskrevet med henblik på at forsimple procedurer. - Termen "byggevand" udgår – i stedet er lavet en guide til hvad man gør når man skal tilslutte vandstik, herunder hvis man skal bruge vand til byggeri. Her er det væsentlige, at man skal sætte en målerbrønd og kontakte os før tilslutning til vandstikket. - Ansøgningsblanketten på hjemmesiden er tilrettet.

2. Indledning

Vand er et levnedsmiddel og en livsvigtig ressource, og det er noget, vi sammen skal passe godt på.

Denne folder indeholder information til dig, der arbejder med vandinstallationer i Hjørring Vandselskabs forsyningsområde. Du kan bl.a. læse om vores praksis for følgende:

- Tilslutning til vandstik, herunder vand til byggeri
- Afbrydelse af vandstik ved nedrivning
- Håndtering af vandmålere

Disse praksisser er bl.a. indført for at sikre ledningsnettet mod tilbagestrømning og for korrekt afregning.

Vigtigt vedrørende forsyningsikkerhed og arbejde på Hjørring Vandselskabs ledningsnet

Når der arbejdes med vandinstallationer, som er tilsluttet Hjørring Vandselskabs ledningsnet, er det af hensyn til forsyningsikkerheden vigtigt, at alle gældende love og krav anført i Autorisationsloven og i Regulativ for vandforsyning fra Hjørring Vandselskab overholdes.

Der skal altid som minimum monteres en kontrollerbar kontraventil efter måleren for at sikre mod tilbagestrømning til ledningsnettet – dog skal retningslinjerne i DS/ EN1717 altid følges.

Hjørring Vandselskab har pligt til at reagere ved overtrædelse af gældende love og krav anført i Autorisationsloven og i Regulativ for vandforsyning fra Hjørring Vandselskab. Sådanne hændelser er f.eks. manglende tilbagestrømssikring ved ny installation, uautoriseret tilkobling til Hjørring Vandselskabs ledningsnet o.l.

Det er udelukkende virksomheder med autorisation, der efter forudgående tilladelse fra Hjørring Vandselskab må lave tilslutning eller frakobling på Hjørring Vandselskabs ledningsnet.

Har du spørgsmål?



3841 2828




post@hjevand.dk

3. Hurtig guide – sådan gør du i forskellige situationer

Her kan du se en hurtig guide til hvordan du gør i de forskellige situationer.

Du kan læse en mere detaljeret forklaring for de forskellige procedurer på de følgende sider.

Se i modellen hvilket afsnit.

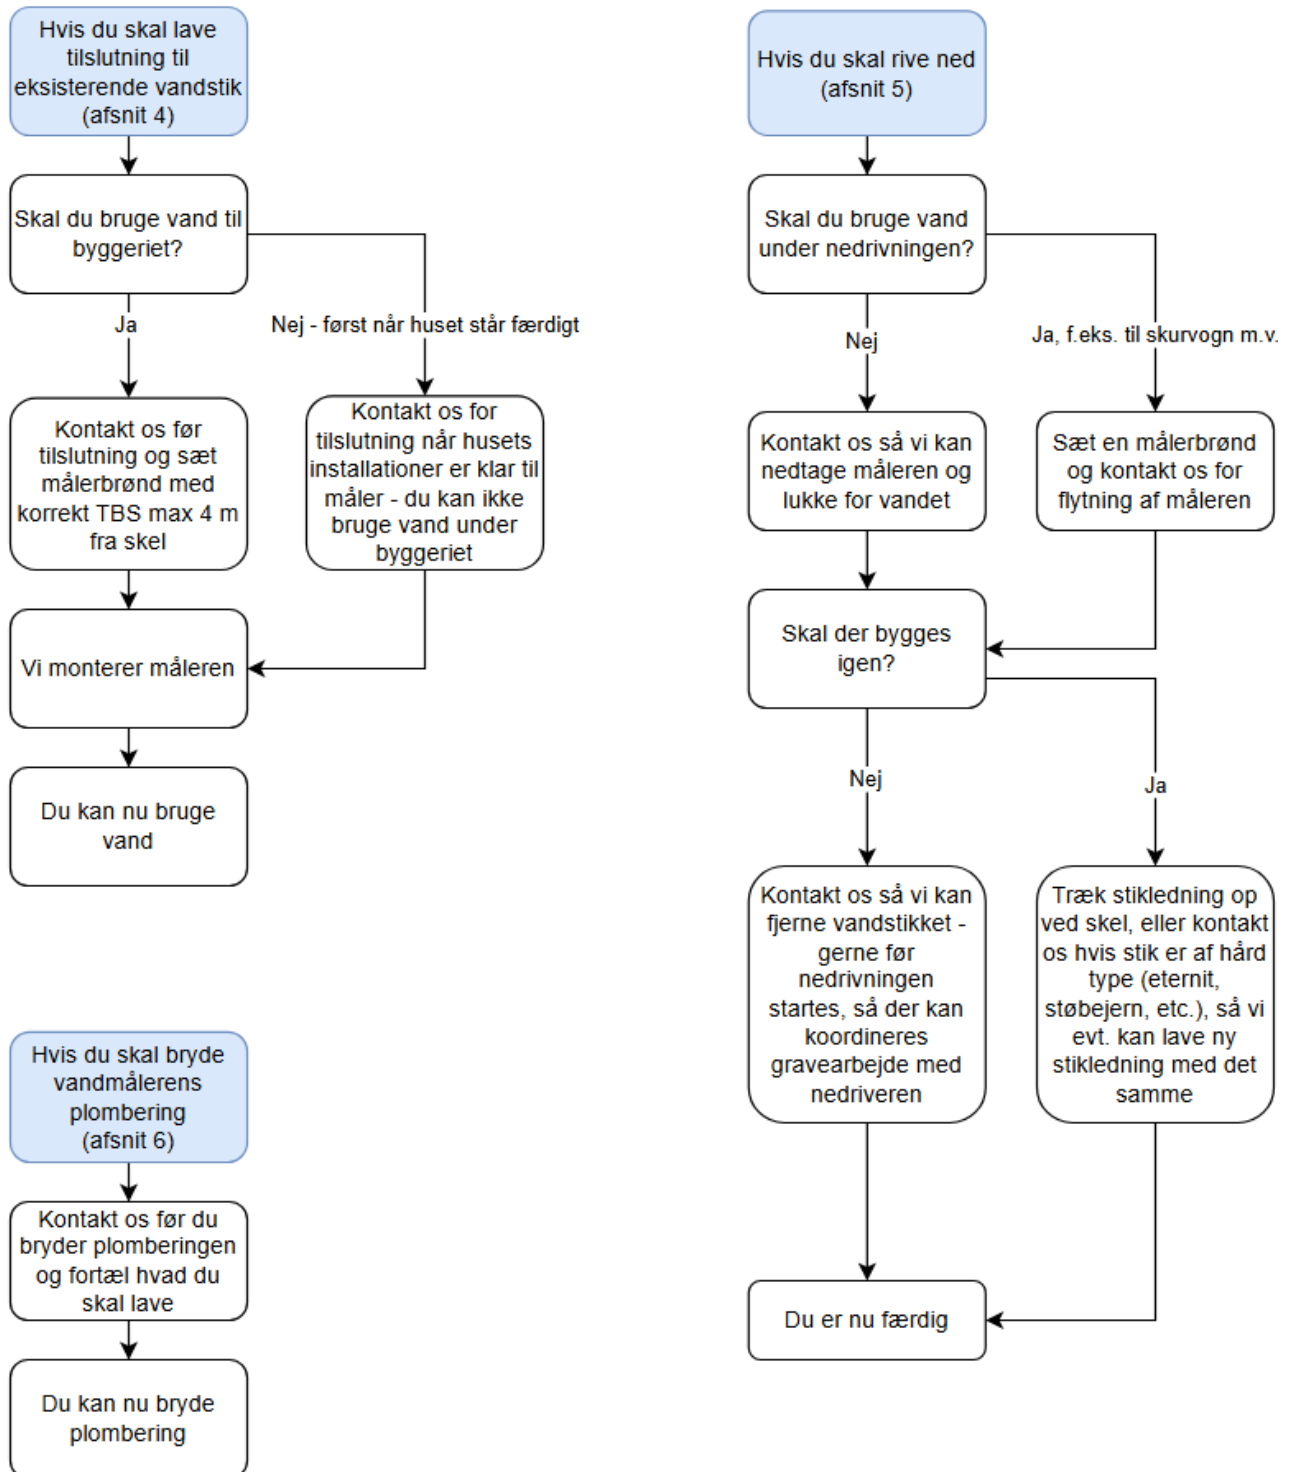

4. Praksis for tilslutning til vandstik

Du må ikke koble til vandstik uden først at få tilladelse fra Hjørring Vandselskab. Der skal altid monteres en vandmåler, før der må tappes vand.

Hvis du skal bruge vand til byggeri

Hvis der ikke er faste vandinstallationer på ejendommen, skal der sættes en målerbrønd med korrekt tilbagestrømsikring maks. 4 meter fra skel. Når du er klar til at tilslutte brønden, skal du kontakte os, og vi kommer derefter og monterer vandmåleren. Du kan senere sløjfe brønden hvis du ønsker måleren flyttet indendørs.

Hvis du først skal bruge vand når huset er færdigt

Hvis du ikke sætter en målerbrønd, kan du først koble ejendommens jordledning til vandstikket når de faste vandinstallationer i huset er klar og der er monteret en måler. Kontakt os når du er klar til tilkobling, og vi kommer derefter og monterer måleren.



Der må kun kobles til vandstik efter tilladelse fra Hjørring Vandselskab.

5. Praksis for afbrydelse af vandstik ved nedrivning

Kontakt Hjørring Vandselskab før nedrivning, så vi kan tage vandmåleren ned og lukke for vandet på stopphanen. Der må ikke bruges vand efter måleren er fjernet.

Hvis du skal bruge vand under nedrivningen, skal du etablere en målerbrønd, hvor vandmåleren kan placeres. Kontakt os for flytning af vandmåleren.

Det er kun Hjørring Vandselskab, der må nedtage og flytte vandmålere.

Kun autoriserede virksomheder må afbryde ledninger på Hjørring Vandselskabs ledningsnet.

Husk at kontakte os i god tid, så du undgår forsinkelser i arbejdet.

Hvis der ikke skal bygges igen

Hvis du gerne vil have fjernet dit vandstik – for eksempel hvis der ikke skal bygges igen – skal du ikke længere betale det faste årlige bidrag for at være tilsluttet vand. Du betaler kun for den tid og de materialer, der bliver brugt til at fjerne vandstikket. Kontakt os gerne i god tid før nedrivningen, så vi kan planlægge arbejdet sammen med dem, der skal nedrive - det kan gøre det billigere for dig. Husk, at hvis du senere igen vil have vand på ejendommen, skal du betale et nyt tilslutningsbidrag.

Hvis vandstikket skal beholdes, fordi der senere skal bygges igen

Hvis vandledningen er lavet af fleksibelt rør (f.eks. PEM eller PEL), skal du lade den stikke op af jorden ved skellet til ejendommen. Herefter kontakter du Hjørring Vandselskab, som kommer og plomberer vandstikket.

Hvis vandledningen er af støbejern, eternit eller en anden hård type, skal du kontakte Hjørring Vandselskab som vurderer, om du skal have lavet en ny stikledning i forbindelse med nedrivningen, og plomberer den samtidig.

Så længe vandstikket er der, skal du stadig betale det faste årlige driftsbidrag for at være tilsluttet, også selvom du ikke bruger vandet.



*Vandstikket er efter nedrivning afsluttet ved at føre det op af jorden umiddelbart ved skel.
Hjørring Vandselskab skal så kontaktes for plombering af stikket.*

6. Praksis for håndtering af vandmålere

Opsætning, udskiftning og nedtagning af vandmålere

Vandmålere må som udgangspunkt¹ kun opsættes, udskiftes og nedtages af Hjørring Vandselskab.

Udskiftning af vandmålere ved frostsprængning eller lignende hændelser må kun ske af Hjørring Vandselskab. Er det en akut situation uden for åbningstid, kan vores vagt kontaktes på telefon 2090 0386.

Hvis der er mulighed for aftapning af vand, skal der altid være monteret en vandmåler. Det gælder også ved renovering, byggeri, o.l. Vandmålere nedtages kun i forbindelse med nedrivning eller nedlægning af vandstik og nedtages først umiddelbart før arbejdet påbegyndes. Hvis en vandmåler skal nedtages, skal Hjørring Vandselskab kontaktes i god tid forinden, hvorefter selskabets montør nedtager vandmåleren og lukker på stophanen. Praksis for afbrydelse af vandstik ved nedrivning skal herefter følges.

Brud på vandmålerens blå plombering

Alle vandmålere er plomberet med en blå plombering. Vandmålerplomberinger må kun brydes af Hjørring Vandselskab eller efter tilladelse fra Hjørring Vandselskab.

Kontakt os forinden, når der er behov for at bryde plombering i forbindelse med arbejde på vandinstallationen, fx ved flytning af vandmåler eller ved arbejde på installation ved måler. Hjørring Vandselskab plomberer efterfølgende vandmåleren igen.

Hvis vandmåleren skal flyttes fra en brønd og ind på en installation i huset, skal målerbrønden og alle installationer fjernes. Arbejdet skal udføres inden for 7 hverdage efter flytning af måleren og skal færdigmeldes til Hjørring Vandselskab.

¹ Kun i helt særlige tilfælde kan vandmålere udleveres til og opsættes af VVS-installatør. Helt særlige tilfælde kan f.eks. være opsætning af målere på fabrikker eller sygehuse, hvor der på grund af produktionen kun kan monteres i særlige tidsrum uden for normal arbejdstid. I sådanne situationer laves der i hvert enkelt tilfælde en skriftlig aftale med VVS-installatøren. Hjørring Vandselskab plomberer efterfølgende vandmåleren.

7. Principtegninger for vandinstallationer

Du kan på vores hjemmeside www.hjvand.dk/til-installatoerer/procedurer/ se de til enhver tid gældende principtegninger for vandinstallationer.

Principtegningerne viser hvordan målerinstallationen skal opbygges og hvilke krav der stilles i forhold til respektafstande, m.v. Tegningerne viser også info om byggelængder på målere m.v.

Ansøgningsblanket på website:

Ansøg om tilslutning til eksisterende vandstik

- Adresse på ejendom
- Tilslutningens type
 - Byggeri - der sættes en målerbrønd
 - Huset er færdigbygget – måler sættes på færdige indvendige installationer.
- Bliver der afledt spildevand i forbindelse med byggeriet? (vises kun hvis man vælger byggeri ovenfor)
 - Ja, der opsættes f.eks. skurvogn, toiletvogn eller lignende.
 - Nej, der bruges kun vand til opblanding af mørtel, støbning, o.l.
- Målerstørrelse
 - Måler med nominelt flow på 4 m³/h (almindelige husstande)
 - Måler med nominelt flow større end 4 m³/h
 - Oplys dimensionsgivende vandstrøm for ejendommen.
- TBS – jeg bekræfter at have etableret korrekt tilbagestrømssikring i henhold til DS/EN1717, gældende bygningsreglement samt Hjørring Vandselskabs regulativ for vandforsyning.
- VVS-installatør
- VVS kontaktperson (navn, telefon, mail)
- Aut. Nr.
- Dato for forventet tilslutning (her skal målerbrønd stå klar).
- Forventet indflytning
- Eventuelle bemærkninger

Ansøg om nyt vandstik

Her skal afklares hvilke felter der skal vises – er det fx stadig relevant at få oplyst ejeren, eller trækker vi selv det fra BBR?